



受電元(分電盤)から近い駐車スペースに計画することが合理的な計画と考えます。

○受電元(分電盤)から近い駐車スペース

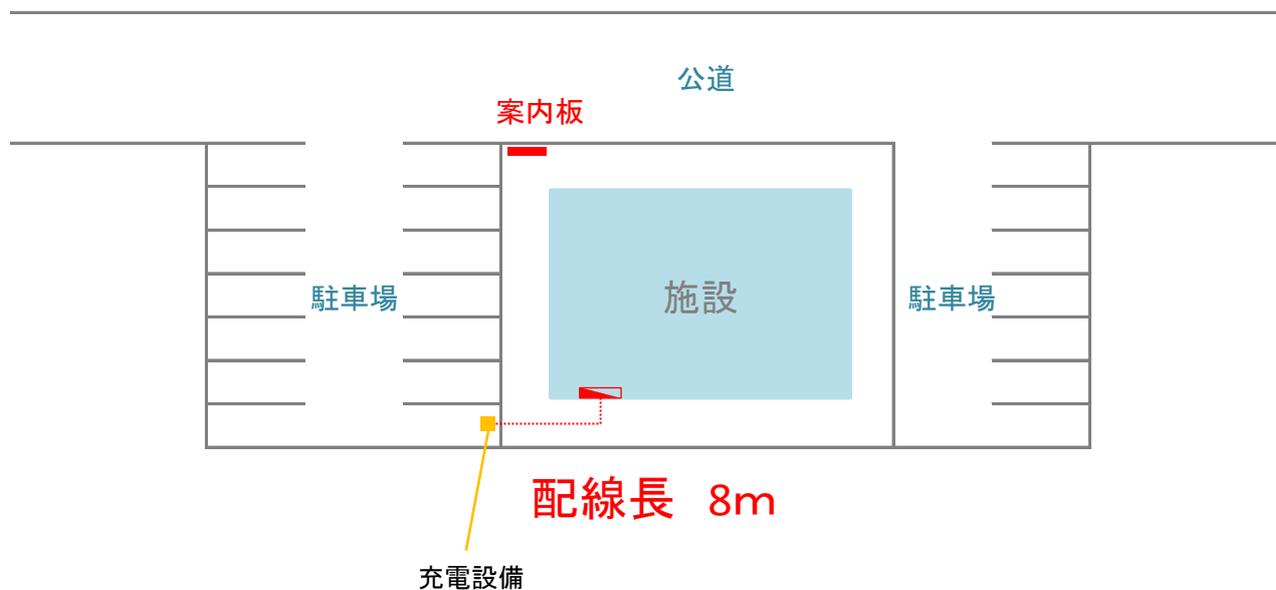

**合理的な**充電設備設置場所であると判断できる

○受電元(分電盤)から離れた駐車スペース

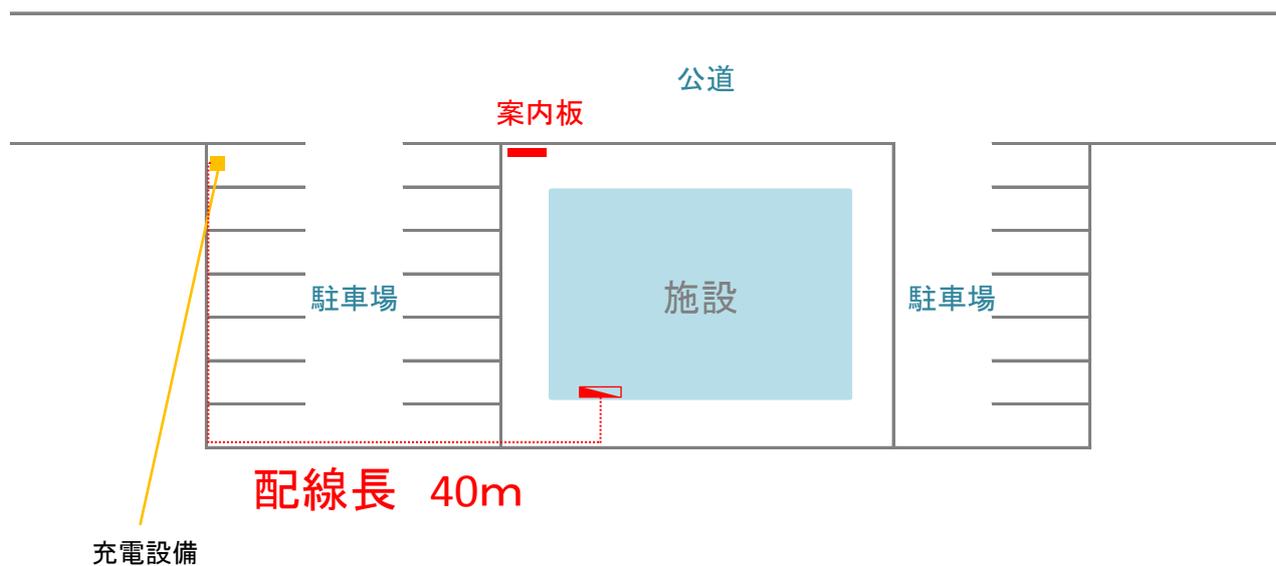

合理的な充電設備設置場所とは**判断できない**



**合理的な計画を立て申請をしてください**